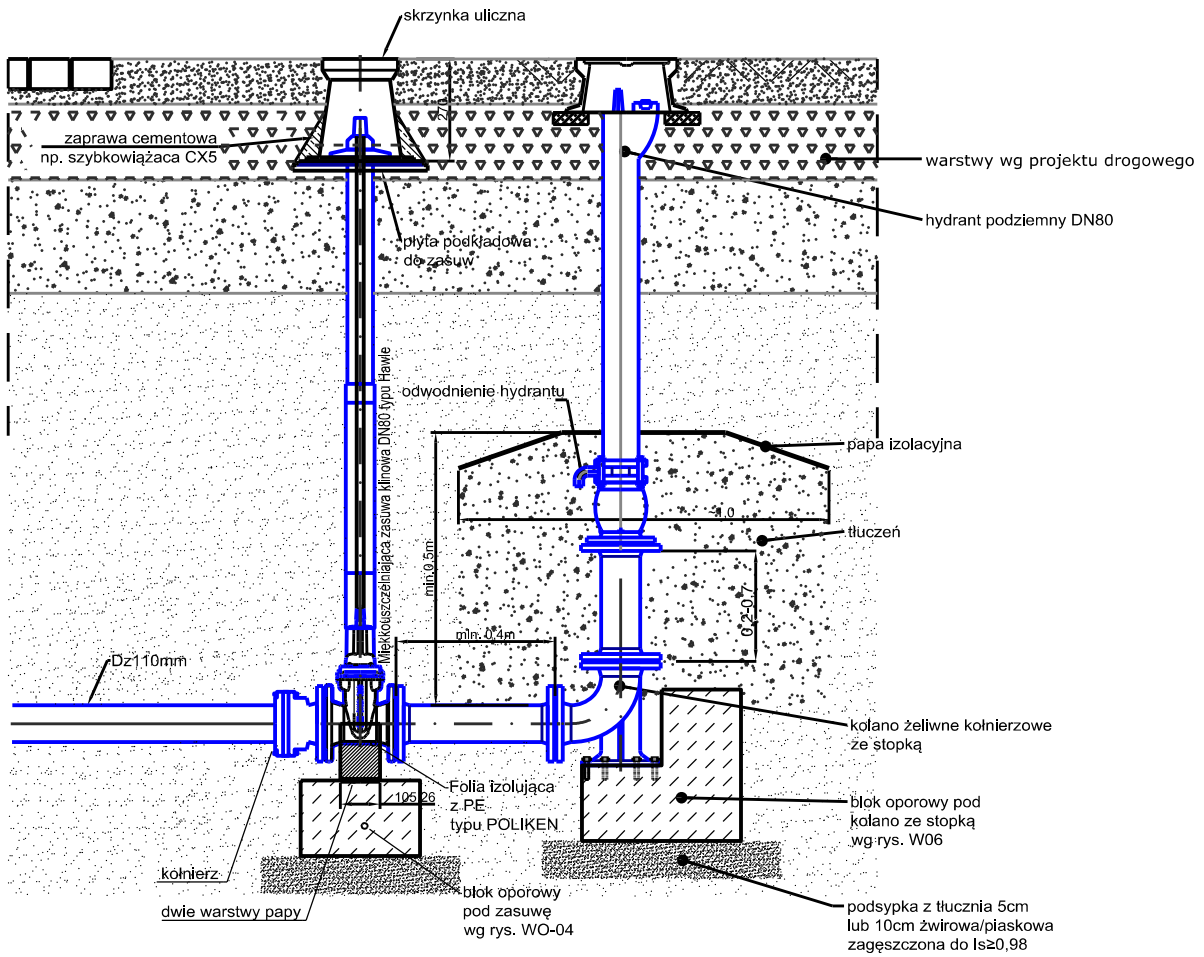

UWAGA!
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy min. C16/20 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Kształtkę PE/ŻELIWO odizolować grubą folią PE np. POLIKEN.
Armaturę odcinającą w węzłach sieci zaprojektowano jako żeliwną, owalną krótką o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego. Do połączeń kołnierzowych
stosować śruby ze stali ocynkowanej, wszystkie połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą typu POLIKEN, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta.

Inwestor/Zamawiający:
Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna
ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarżysko - Kamienna
tel. (+41) 22 252 01 00
fax (+41) 22 252 02 00

Wykonawca:
VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Dembego12 lok. 14
02-796 Warszawa
tel./fax (+48) 22 435 68 24 / 435 68 25
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa zadania:
Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej

Funkcja, imię, nazwisko, nr upr. bud.	Specjalność:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Urszula Stankiewicz WAM/0034/POOS/17	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	U Stankiewicz
Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Gryc PDL/0139/PBS/16	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gaz., wodoc. i kanaliz.	S. Gryc
Opracowujący: mgr inż. Jerzy Kulik		

Branża:	Obiekt:
Sanitarna	Sieć wodociągowa

Faza opracowania:	Data:
Projekt budowlano-wykonawczy	01.2019

Tytuł rysunku:
Schemat hydrantu podziemnego

Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:20	265-PBW-01	WO-06	1/1

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.