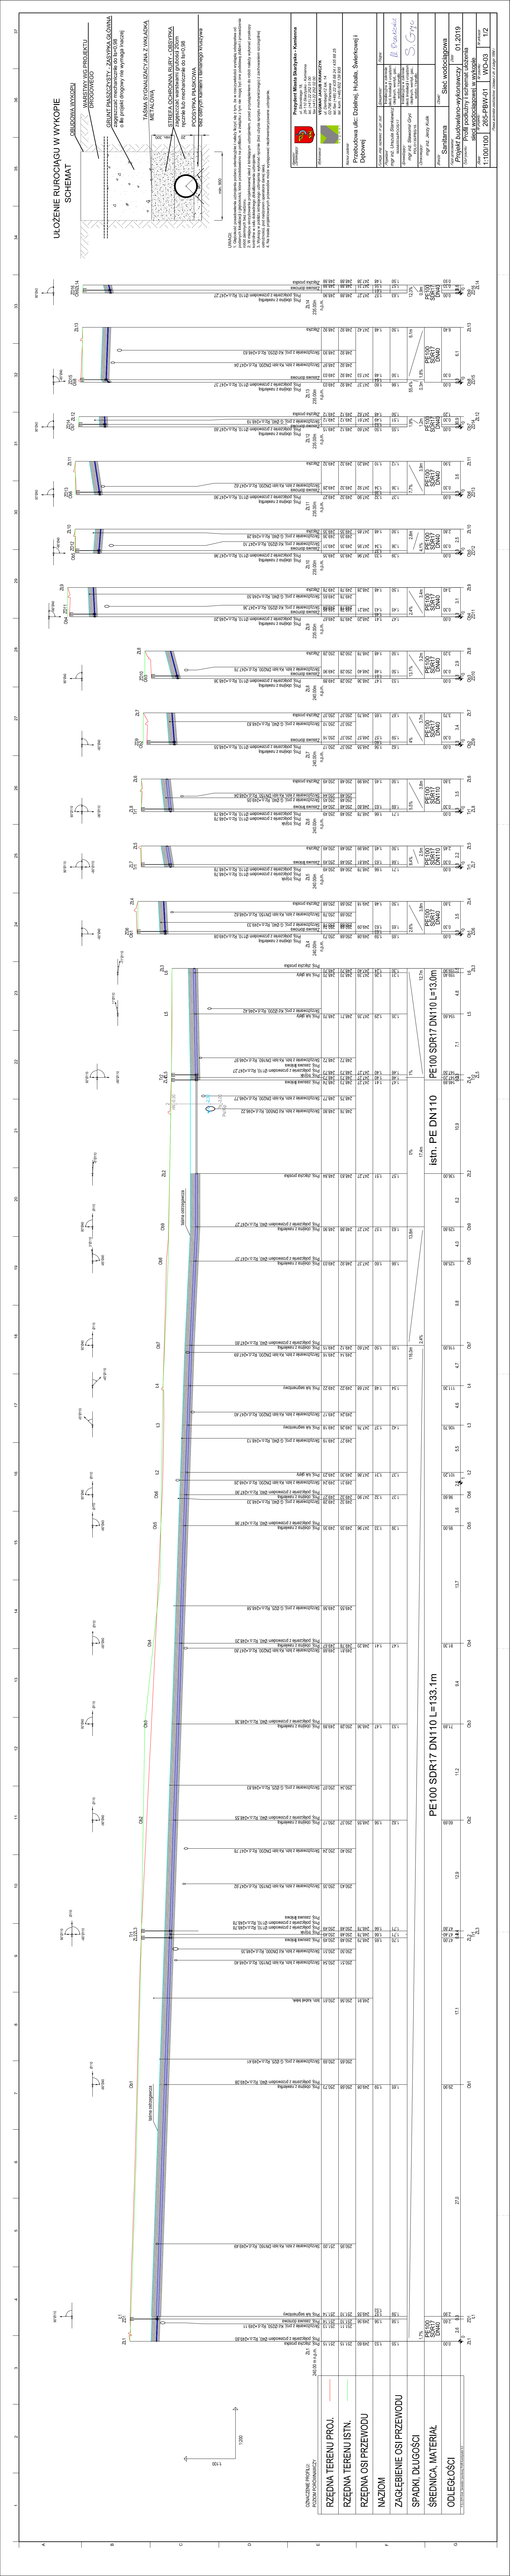
PE100 SDR17 DN110 L=133.1m
kan. PE DN110
PE100 SDR17 DN110 L=13.0m
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
ULOŻENIE RUROCIĄGU W WYKOPIE SCHEMAT
RZĘDNA WYLOTU
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU
GRUNT NADZWYŻKOWY - ZASYPKA GŁÓWNA
zagęszczalne mechanicznie co 0,3m/1pkt
w warstwach nie przekraczających
TAŚMA WYKRYWKOWA PRZY WYKOPIE
NIEBIESKA
TEKSTYLIA ODWODNIAJĄCA FILTRUJĄCA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ
min. 10 l/m²/s
ułożona na ścianach wykopu
na całym odcinku
min. 500
min. 700
UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany przed przystąpieniem robót do zapoznania się z projektem organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienia z zarządcą drogi.
2. Wykonawca zobowiązany przed przystąpieniem robót do zapoznania się z projektem organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienia z zarządcą drogi.
3. Wykonawca zobowiązany przed przystąpieniem robót do zapoznania się z projektem organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienia z zarządcą drogi.
4. Na trasie projektowanych przewodów nie występują elementy infrastruktury.
Projektant: Przybylski Mirosław - Kowalewo
ul. Kwiatowa 14
87-800 Włocławek
tel. (+48) 54 232 12 30
Wykonawca:
ul. Chemiczna 1 lok. 14
87-800 Włocławek
tel. (+48) 54 232 12 30
Inwestor:
Przedszkole ul. Dzielna, Hutnik, Świerkowa i Opolska
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Mirosław Przybylski
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Mirosław Przybylski
Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Jerzy Kulik
Uprawnienia budowlane: 1/WKP/00
Uprawnienia budowlane: 1/WKP/00
Uprawnienia budowlane: 1/WKP/00
Sanitarna
Sieć wodociągowa
Projekt budowlano-wykonawczy
Profil podłużny i schemat uzbrojenia
1:1000/100
2954/PBW-01
WDO-03
1/12
01.2019