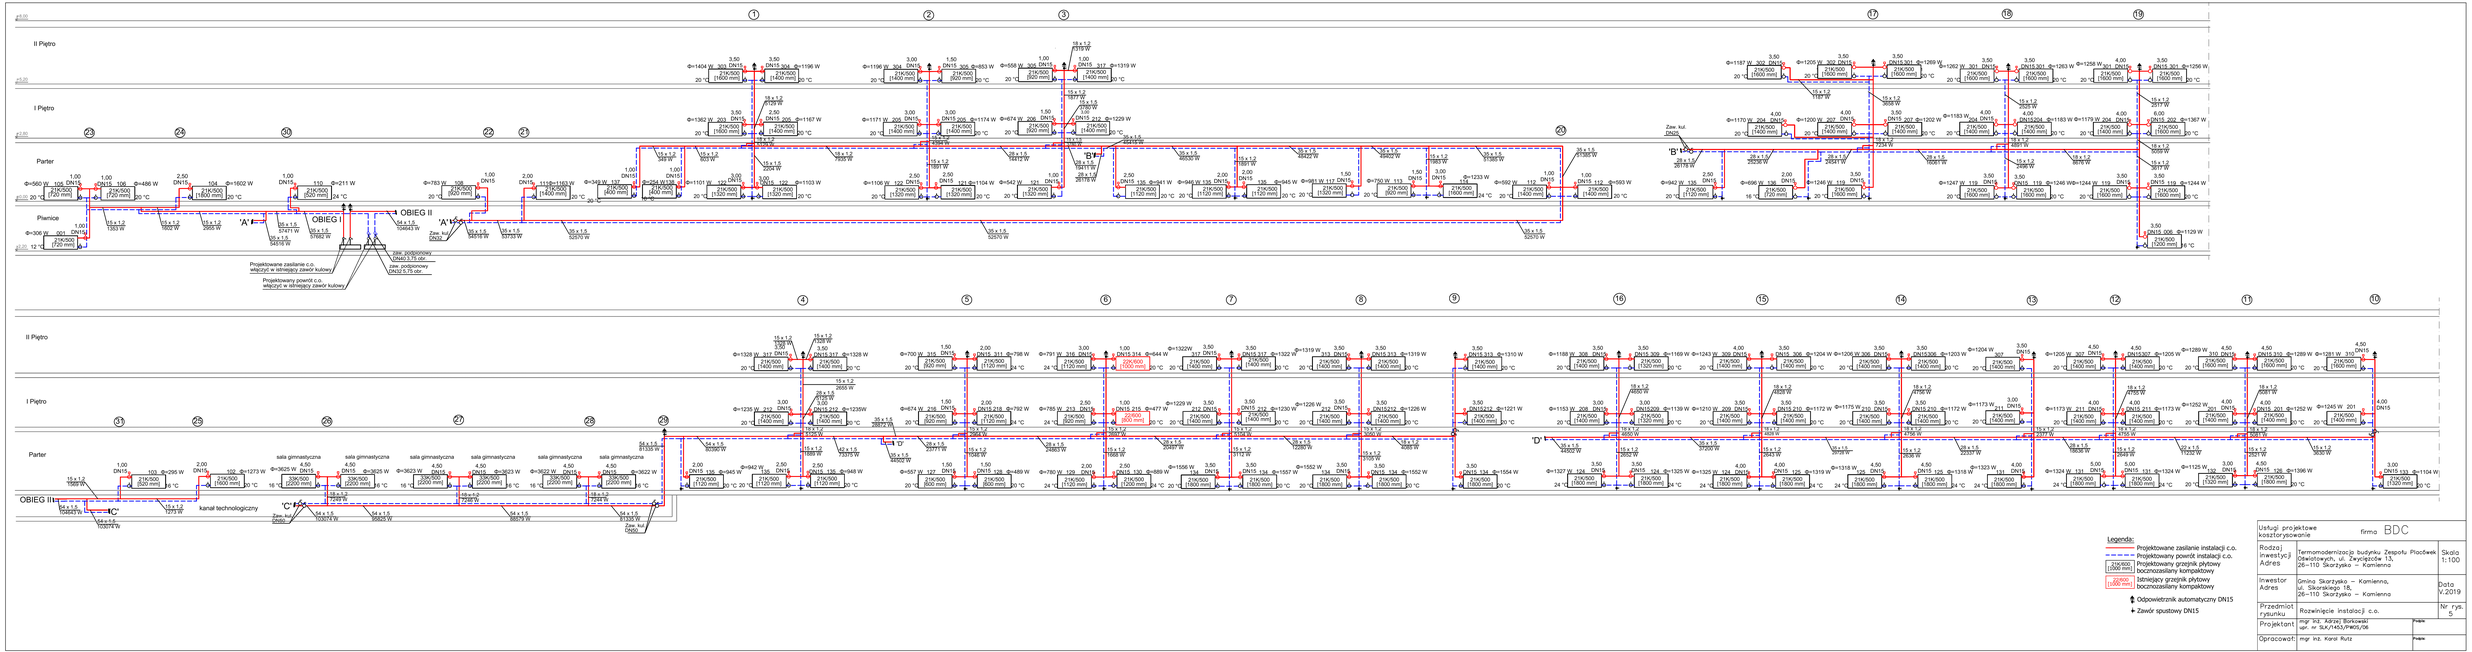
II Piętro
I Piętro
Parter
Piwnice
OBIEG I
OBIEG II
OBIEG III
'A'
'B'
'C'
'D'
Projektowane zasilanie c.o. włączyć w istniejący zawór kulowy
Projektowany powrót c.o. włączyć w istniejący zawór kulowy
zaw. podpionowy DN40 3,75 obr.
zaw. podpionowy DN32 5,75 obr.
kanał technologiczny
sala gimnastyczna
Legenda:
Projektowane zasilanie instalacji c.o.
Projektowany powrót instalacji c.o.
Projektowany grzejnik płytowy bocznozasilany kompaktowy
Istniejący grzejnik płytowy bocznozasilany kompaktowy
Odpowietrznik automatyczny DN15
Zawór spustowy DN15
Usługi projektowe kosztorysowanie
firma BDC
Rodzaj inwestycji
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Zwycięstwa 13, 26–110 Skarżysko – Kamienna
Skala 1:100
Adres
Inwestor
Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Skorupki 18, 26–110 Skarżysko – Kamienna
Data V.2019
Przedmiot rysunku
Rozwinięcie instalacji c.o.
Nr rys. 5
Projektant
mgr inż. Adrian Borkowski upr. w: SLK/1163/PWOS/06
Podpis
Opracował
mgr inż. Karol Rutz
Podpis