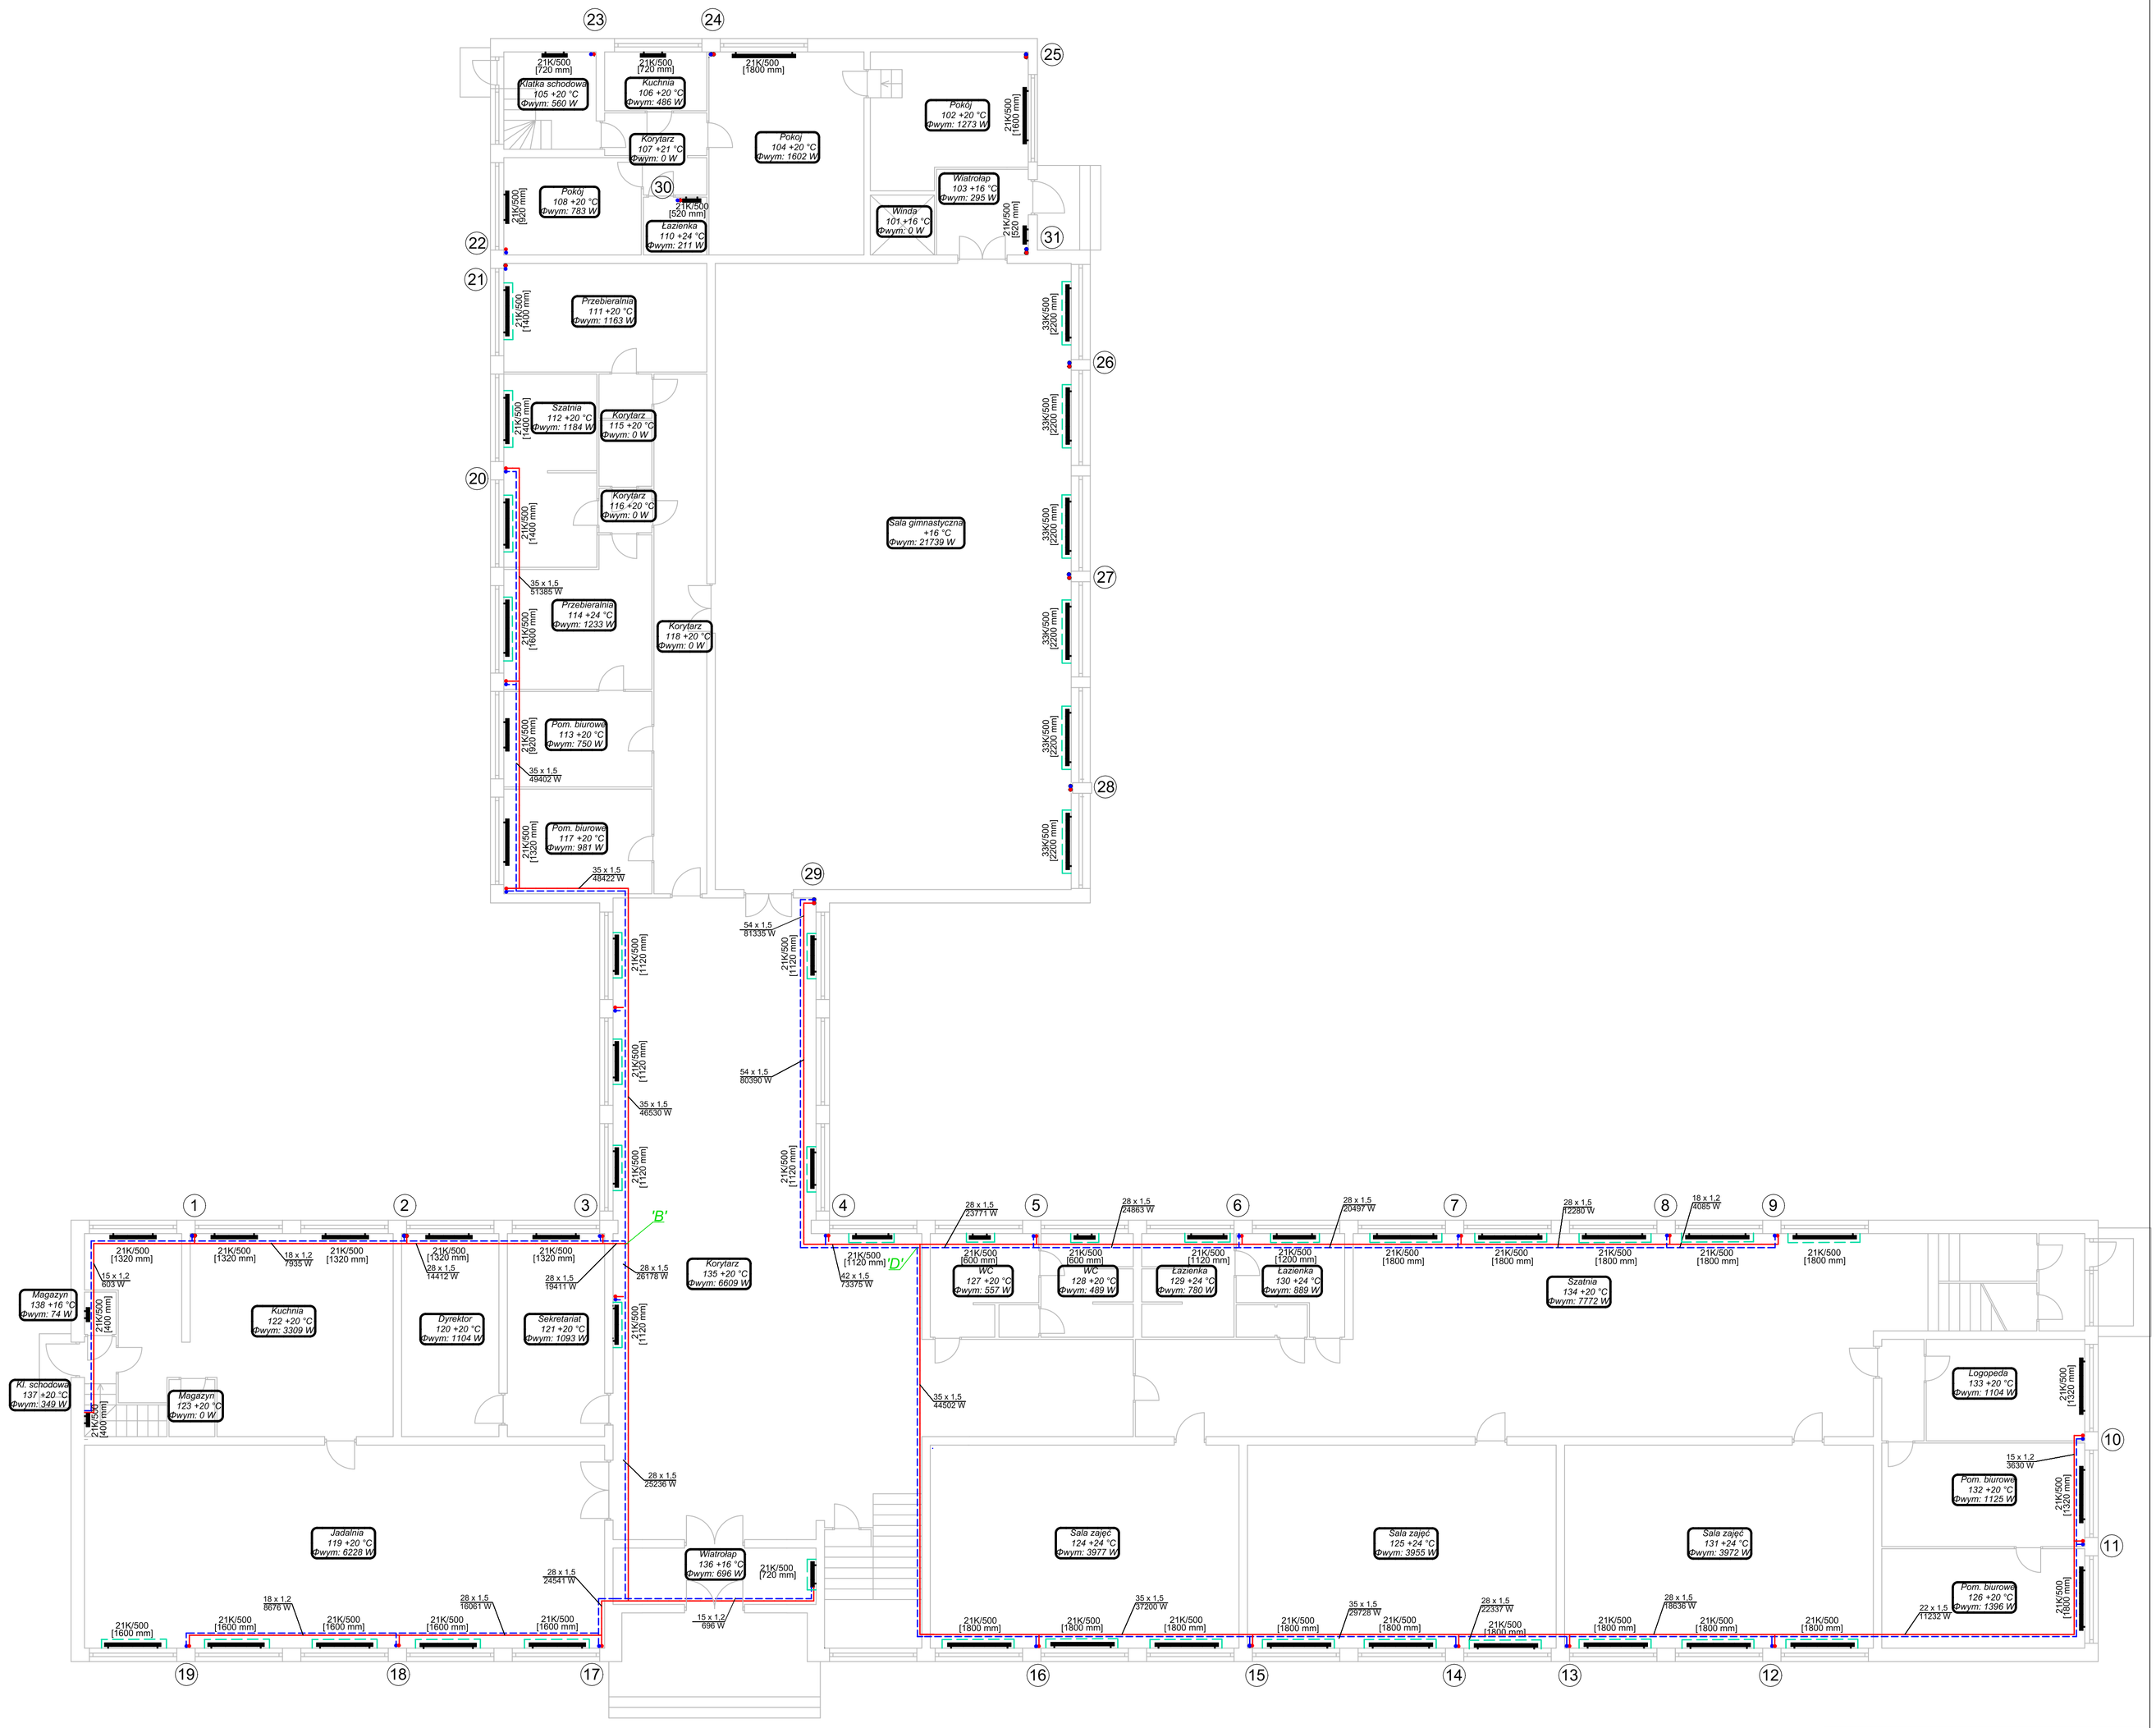
Klatka schodowa 105 +20 °C Φwym: 560 W
Kuchnia 106 +20 °C Φwym: 486 W
Pokój 104 +20 °C Φwym: 1602 W
Pokój 102 +20 °C Φwym: 1273 W
Korytarz 107 +21 °C Φwym: 0 W
Pokój 108 +20 °C Φwym: 783 W
Łazienka 110 +24 °C Φwym: 211 W
Wiatrołap 103 +16 °C Φwym: 295 W
Winda 101 +16 °C Φwym: 0 W
Przebieralnia 111 +20 °C Φwym: 1163 W
Szatnia 112 +20 °C Φwym: 1184 W
Korytarz 115 +20 °C Φwym: 0 W
Korytarz 116 +20 °C Φwym: 0 W
Sala gimnastyczna +16 °C Φwym: 21739 W
Przebieralnia 114 +24 °C Φwym: 1233 W
Korytarz 118 +20 °C Φwym: 0 W
Pom. biurowe 113 +20 °C Φwym: 750 W
Pom. biurowe 117 +20 °C Φwym: 981 W
Magazyn 138 +16 °C Φwym: 74 W
Kl. schodowa 137 +20 °C Φwym: 349 W
Magazyn 123 +20 °C Φwym: 0 W
Kuchnia 122 +20 °C Φwym: 3309 W
Dyrektor 120 +20 °C Φwym: 1104 W
Sekretariat 121 +20 °C Φwym: 1093 W
Korytarz 135 +20 °C Φwym: 6609 W
Jadalnia 119 +20 °C Φwym: 6228 W
Wiatrołap 136 +16 °C Φwym: 696 W
WC 127 +20 °C Φwym: 557 W
WC 128 +20 °C Φwym: 489 W
Łazienka 129 +24 °C Φwym: 780 W
Łazienka 130 +24 °C Φwym: 889 W
Szatnia 134 +20 °C Φwym: 7772 W
Logopeda 133 +20 °C Φwym: 1104 W
Pom. biurowe 132 +20 °C Φwym: 1125 W
Pom. biurowe 126 +20 °C Φwym: 1396 W
Sala zajęć 124 +24 °C Φwym: 3977 W
Sala zajęć 125 +24 °C Φwym: 3955 W
Sala zajęć 131 +24 °C Φwym: 3972 W
'B'
'D'
Legenda:
projektowane zasilanie instalacji c.o.
projektowany powrót instalacji c.o .
projektowany grzejnik płytowy bocznozasilany
projektowane osłony grzejnikowe
Sala zajęć 131 +24 °C Φwym: 3972 W
Nazwa pomieszczenia
Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna
Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
22 x 1,5 - Średnica zewnętrzna rury ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskanym
Usługi projektowe kosztorysowanie
firma BDC
Rodzaj inwestycji
Adres
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Zwycięzców 13, 26–110 Skarżysko – Kamienna
Skala 1:100
Inwestor
Adres
Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26–110 Skarżysko – Kamienna
Data V.2019
Przedmiot rysunku
Rzut parteru – instalacja c.o.
Nr rys. 2
Projektant
mgr inż. Adrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06
Podpis:
Opracował:
mgr inż. Karol Rutz
Podpis: