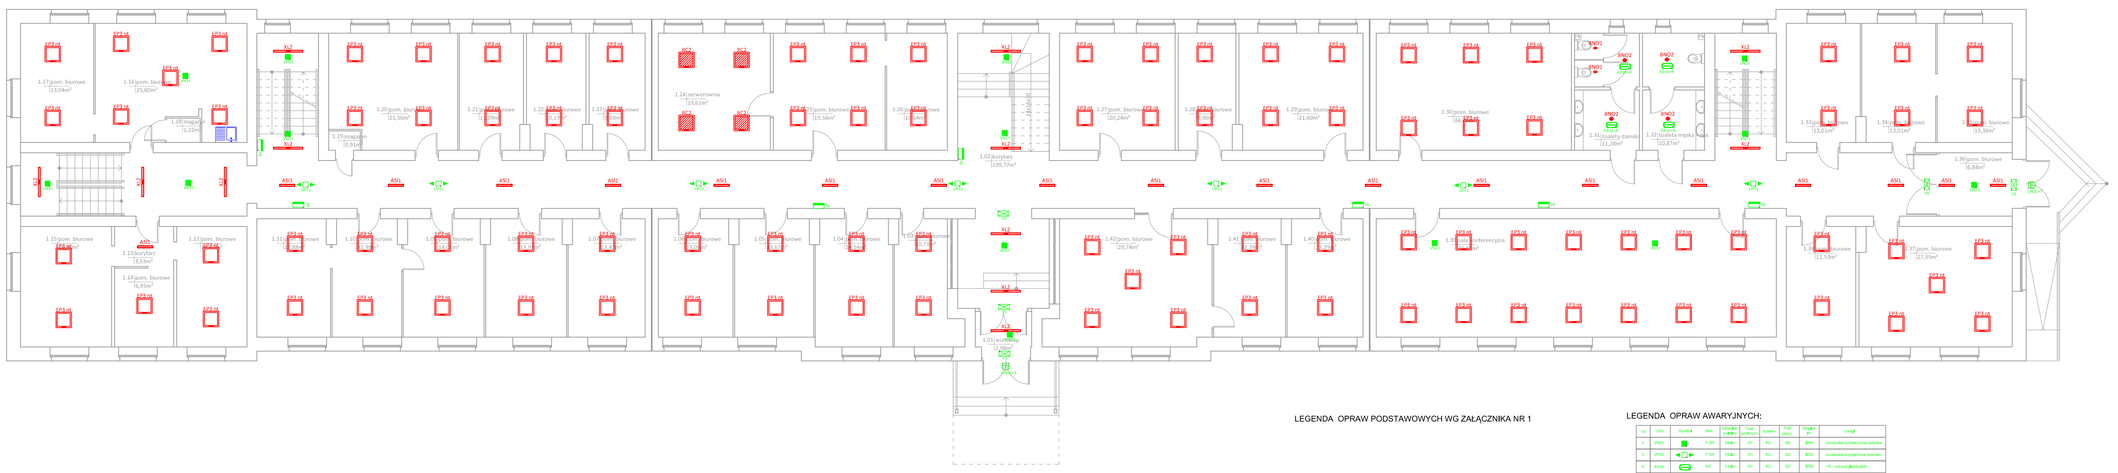

LEGENDA OPRAW PODSTAWOWYCH WG ZAŁĄCZNIKA NR 1

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas świecenia	System	Typ świet.	Kształt	Uwagi
3	VN/H		3*1W	193lm	3h	AU	EE	IP41	wiszaca symetryczna oprawa
9	VP/1		3*1W	153lm	3h	AU	EE	IP20	wiszaca kierunkowa oprawa
9	X3/O		5W	153lm	3h	AU	EE	IP65	+PC + odbicie aluminium
11	ON/O		3*1W	243lm	3h	AU	EE	IP40	wiszaca asymetryczna +PC+ODBICIE
12	Y5		5W		3h	AU	EE	IP40	odległość naświetlania 25m
13	Y4		4W		3h	AU	EE	IP40	odległość naświetlania 20m

UWAGI:

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zaprojektowanego zafisu, który to konieczne zmiany oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Należy stosować pełną z poz. niewiązącego w projekcie należy dostosować oprawy elektryczne montażowo.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w miejscach projektu podano jako orientacyjne. Dokładny lokalizację wraz z odpowiednim pikogramem należy uzyskać na podczas operatu p.poż. dla celuje elektryk bim jest jako w miejscach zamawiania.
4. Oprawy z dopiskiem +R należy wyposażyć w zestaw gwo funkcji (do montażu podtynkowego).
5. Oprawy z dopiskiem +T należy wyposażyć w układ pracy HTR 25.

UWAGI:
- Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.
- Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
- Wszystkie instalacje wg projektów branżowych.
- Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektami branżowymi.
- Ewentualne niescisłości należy konsultować z projektantem.
- Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadrzędnym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

lp.	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	powierzchnia pomieszczenia
1.01	wiatrołap	gres	2,98m²
1.02	korytarz	pos. betonowa	199,77m²
1.03	pom. biurowe	pos. betonowa	10,73m²
1.04	pom. biurowe	pos. betonowa	14,54m²
1.05	pom. biurowe	gres	13,67m²
1.06	pom. biurowe	gres	13,06m²
1.07	pom. biurowe	gres	13,47m²
1.08	pom. biurowe	gres	13,97m²
1.09	pom. biurowe	gres	14,01m²
1.10	pom. biurowe	pos. betonowa	11,98m²
1.11	pom. biurowe	pos. betonowa	12,88m²
1.12	pom. biurowe	pos. betonowa	12,67m²
1.13	korytarz	gres	3,53m²
1.14	pom. biurowe	pos. betonowa	6,95m²
1.15	pom. biurowe	pos. betonowa	16,40m²
1.16	pom. biurowe	gres	25,60m²
1.17	pom. biurowe	gres	13,04m²
1.18	magazyn	pos. betonowa	1,22m²
1.19	magazyn	pos. betonowa	0,91m²
1.20	pom. biurowe	pos. betonowa	21,56m²
1.21	pom. biurowe	pos. betonowa	11,09m²
1.22	pom. biurowe	pos. betonowa	10,13m²
1.23	pom. biurowe	pos. betonowa	9,69m²
1.24	serwerownia		19,61m²
1.25	pom. biurowe		19,56m²
1.26	pom. biurowe		10,64m²
1.27	pom. biurowe		20,24m²
1.28	pom. biurowe		9,96m²
1.29	pom. biurowe		21,60m²
1.30	pom. biurowe		34,20m²
1.31	pom. biurowe		11,28m²
1.32	pom. biurowe		10,87m²
1.33	pom. biurowe		13,01m²
1.34	pom. biurowe		13,01m²
1.35	pom. biurowe		13,36m²
1.36	pom. biurowe		6,84m²
1.37	pom. biurowe		27,35m²
1.38	pom. biurowe		12,53m²
1.39	pom. biurowe		70,89m²
1.40	pom. biurowe		13,29m²
1.41	pom. biurowe		12,39m²
1.42	pom. biurowe		29,74m²
	suma		824,22m²

JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ADRES INWESTYCJI:
UL. SIKORSKIEGO 18 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
DZ. NR 62/151, OBRĘB 0010 METALOWIEC W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
JEDN. EWID.: 261001_1.0010.AR_6.62/151

INWESTOR:
GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA
UL. SIKORSKIEGO 18
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

PROJEKTANT:	inż. Jarosław Baliński nr upr. w specj. instal. elektr.KL-179/89
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Zbigniew Zieliński nr upr. w specj. instal. elektr. KL-387/93

FAZA: projekt budowlany

OŚWIETLENIE-RZUT PARTERU

BRANŻA: elektryczna	DATA: 06.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: E2