
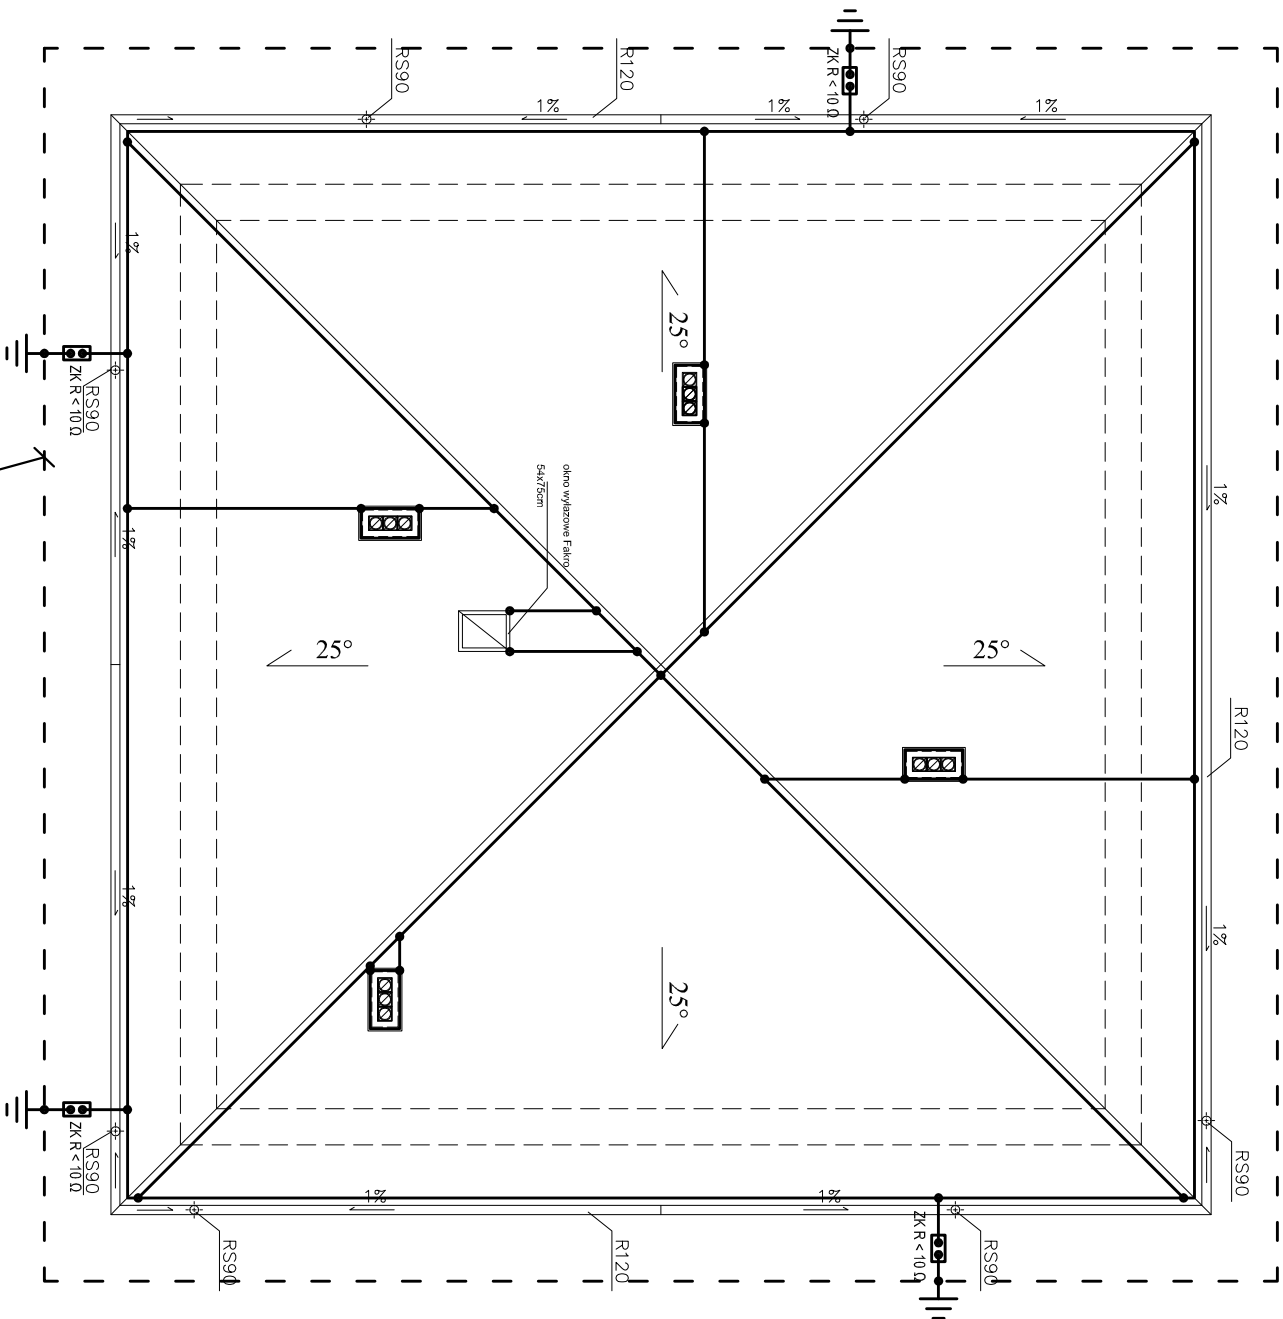


RZUT DACHU -
INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:100



- Sposób wykonania instalacji odgromowej:
- Jako uzium instalacji odgromowej zastosować bednarkę Fe/Zn30x4mm, którą należy ułożyć jako otok wokół budynku lub w ławach fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać bednarką ocynkowaną. Połączenia zespawać i odpowiednio zakonserwować.
 - Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać drutem DFe/ZN Ø8, łącząc do niego kominy oraz wystające części dachu.
 - Złącza kontrolne znajdować się będą na wysokości 1,2m nad poziomem terenu.
 - Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego wykonać drutem DFe/Zn Ø8mm układanym w rurach RVS37 pod tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku.
 - Oporność uziumów fundamentowych nie może przekraczać wartości 10 Ω.

		Pracownia Projektowa arch. J. Gruszczyńskiego 26–110 Skarżysko–Kam. Al.J.Piłsudskiego 36	
temat:	PAWILON WIELOFUNKCYJNY ul. Spokojna nr ewid. dz.136/1 Skarżysko–Kamienno	studium: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	podpis:	nr upr.:
projektował:	mgr inż. Marek Alf		SMK/0096/PWCE/14
opracował:	mgr inż. Iwona Sito		
sprawdził:	mgr inż. Mieczysław Ślusarczyk		22/kl/72
rysunek:	RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA	skala:	nr rys.: E3 1:100

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N I E